PARAGON

פתרונות כוללים למערכות ותשתיות

ברקוד

BARNEA

מערכות איוור לרכבי אש

PARAGON

פתרונות כוללים למערכות ותשתיות

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

שלב 1- תהליך העבודה

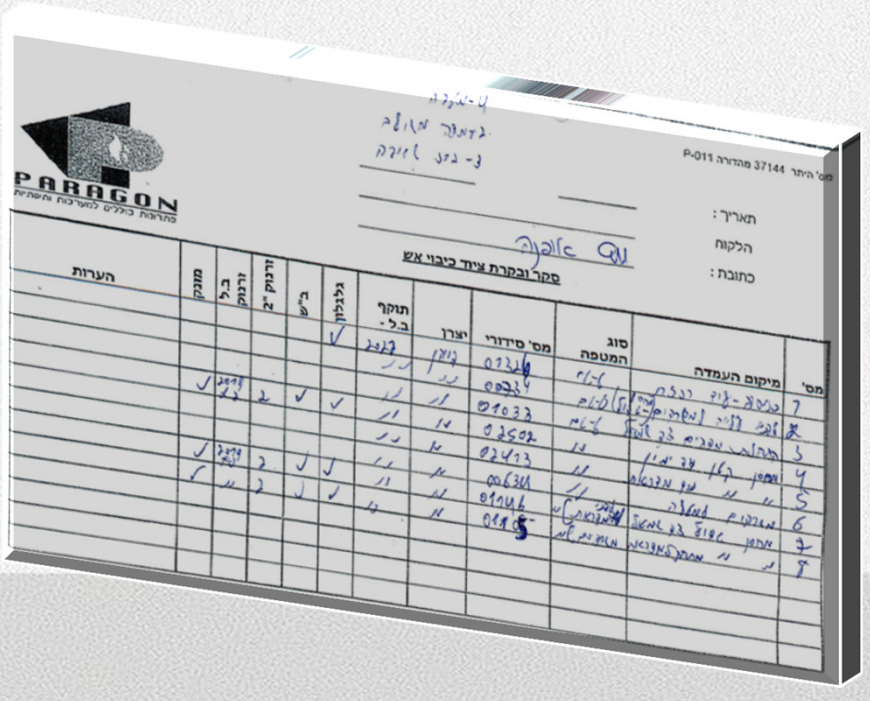

כיום:

כיום מתבצע הרישום באופן ידני. מדובר בתהליך סזיפי, המצריך זמן רב ומהווה מקור לטעות סופר.

BARNEA
מערכות וציוד לכיבוי אש

PARAGON
מתרכות כוללים למערכות ומשאבות

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

ע"י שימוש באפליקציה:

רישום המטפים הופך להיות קל ומהיר. הסיכוי לטעות קטן משמעותית וקיימת בקרה ממוחשבת לכמות המטפים שנבדקו.

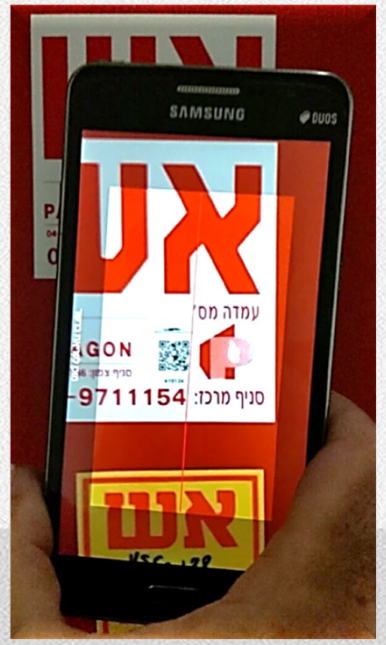

BARNEA
מערכות וציוד לכיבוי אש

PARAGON
פתרונות כלים למערכות ומשאבות

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

שלב 2- תהליך העבודה

עמוד שאלון למטפה ועמדה

בהגעה לביקורת נפתח ביקור אצל הלקוח וע"י סריקה של הברקוד המוצמד למטפה/ לעמדה, נפתח שאלון הבנוי מפרמטרים הדורשים בדיקה בתקן. התשובות לשאלון נבחרות ממאגר תשובות ובסיכום נקבע באופן אוטומטי באם המטפה/ העמדה עומדים בדרישות התקן.

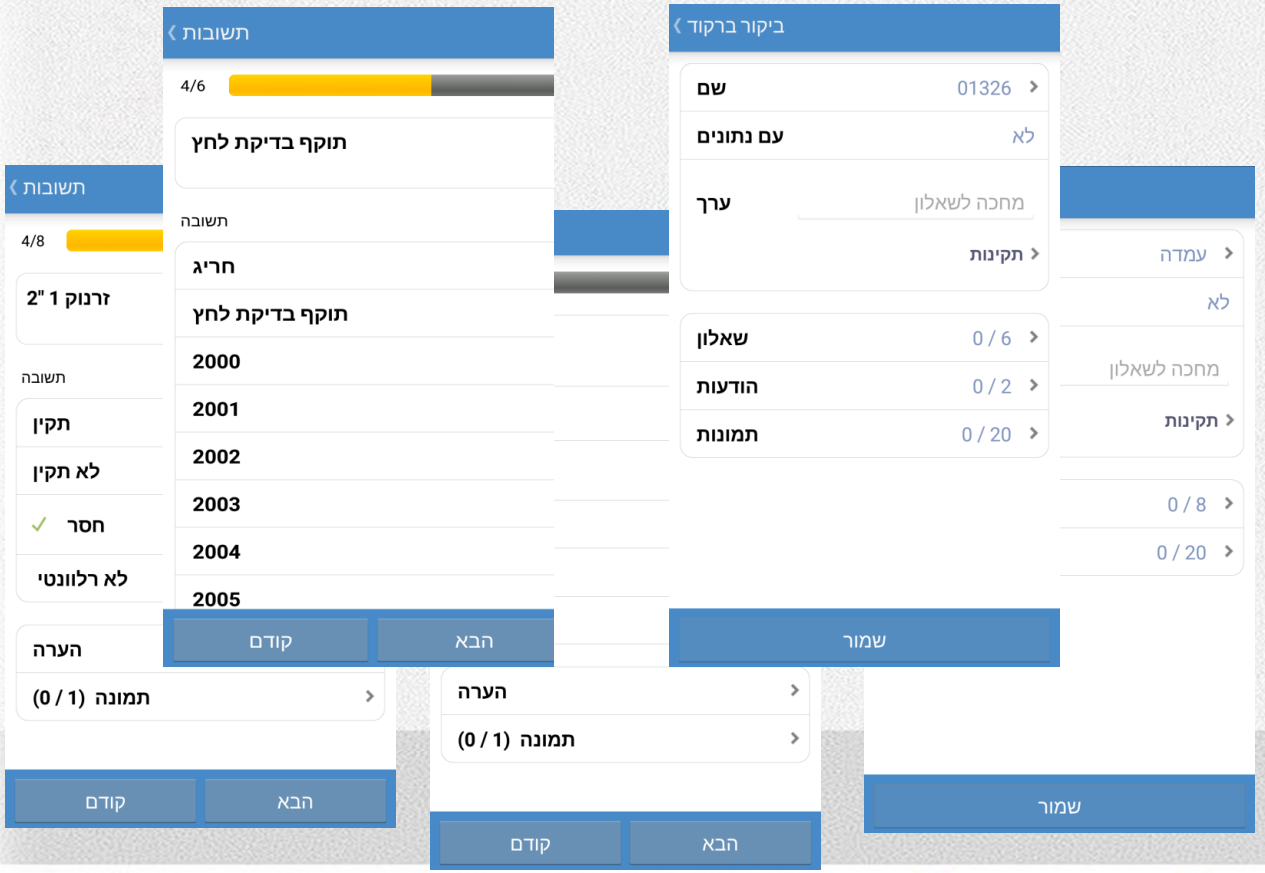

BARNEA

PARAGON

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

שלב 4- לקראת סיום הביקורת

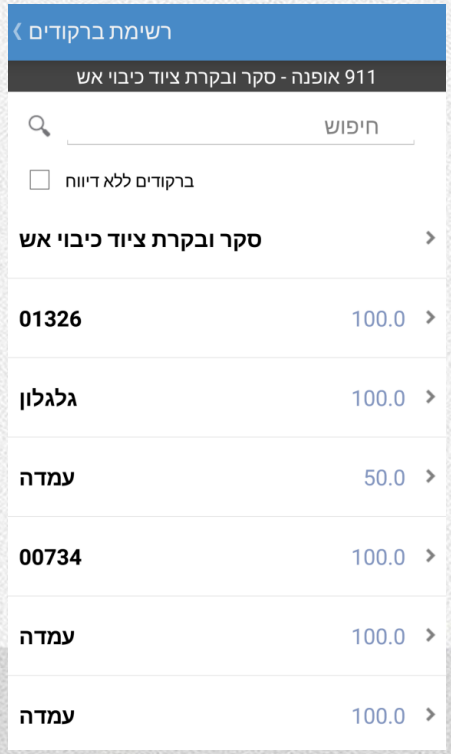

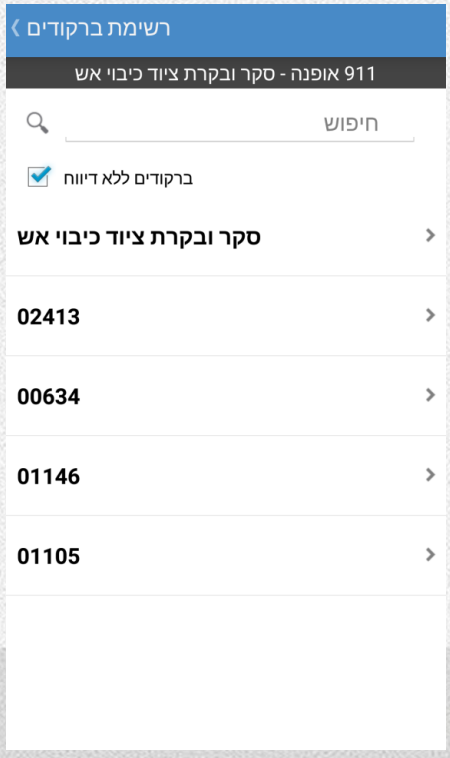

מתבצעת בקרה על כמות הציוד שנבדק ובכך ניתן לוודא שכל המטפים והעמדות הרשומים ללקוח נבדקו.

BARNEA

PARAGON

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

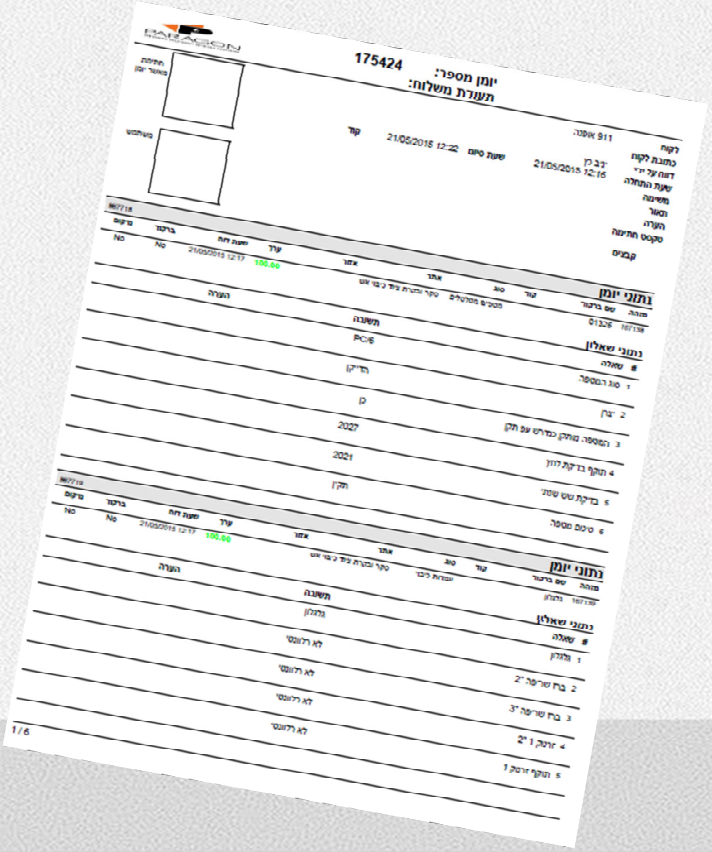

היסטוריית פריט

השימוש בברקוד שהוא מס' חד ערכי המוצמד למטפה מאפשר שמירת היסטוריה של טיפולים ומיקומים של המטפה.

BARNEA
מערכות וציוד לכיבוי אש

PARAGON
פתרונות כלים למערכות ומשאבות

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

שלב 5- סיום ביקור

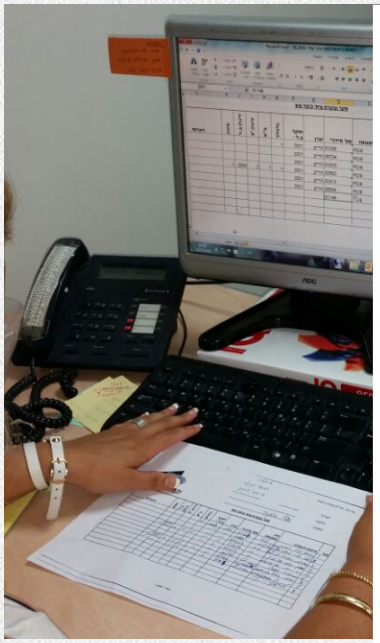

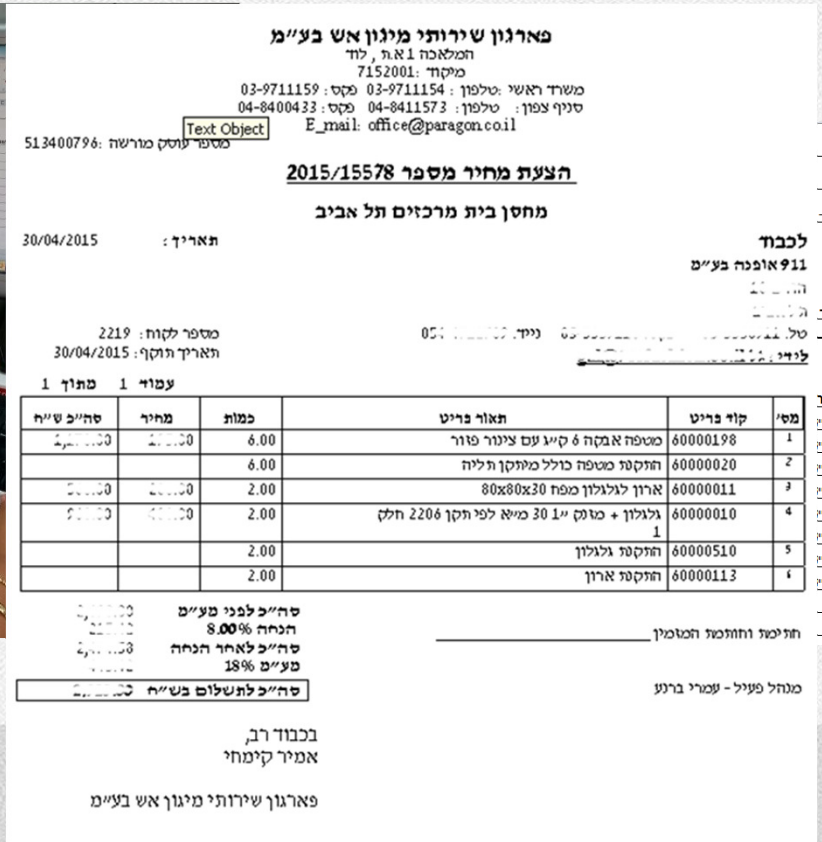

פארגון שירותי מיגון אש בע"מ
המלאכה 1 א.ת , לוד
מיקוד: 7152001
משרד ראשי :טלפון : 03-9711154 פקס : 03-9711159
סניף צפון : טלפון : 04-8411573 פקס : 04-8400433
E_mail: office@paragon.co.il
Text Object
מספר עוסק מורשה: 513400796

הצעת מחיר מספר 2015/15578

מחסן בית מרכזים תל אביב

לכבוד
911 אופנה בע"מ
[illegible]
[illegible]
טל. [illegible] נייד: 05[illegible]
לידי : [illegible]

תאריך : 30/04/2015
מספר לקוח : 2219
תאריך תוקף : 30/04/2015
עמוד 1 מתוך 1

מס'	קוד פריט	תאור פריט	כמות	מחיר	סה"כ ש"ח
1	60000198	מטפה אבקה 6 ק"ג עם צינור פזור	6.00	[illegible]	[illegible]
2	60000020	הוקנה מטפה כולל מיתקן תליה	6.00		
3	60000011	ארון לגלגלון מפח 80x80x30	2.00	[illegible]	[illegible]
4	60000010	גלגלון + מזרק "1 30 מא לפי תקן 2206 חלק 1	2.00	[illegible]	[illegible]
5	60000510	הוקנה גלגלון	2.00		
6	60000113	הוקנה ארון	2.00		

סה"כ לפני מע"מ [illegible]
הנחה 8.00% [illegible]
סה"כ לאחר הנחה [illegible]
מע"מ 18% [illegible]
סה"כ לתשלום בש"ח [illegible]

חתימת וחותמת המזמין _____

מנהל פעיל - עמרי ברנע

בכבוד רב,
אמיר קימחי

פארגון שירותי מיגון אש בע"מ

תאריך : 21.05.2015 טכנאי :
הלקוח אופנה בע"מ 911
כתובת : מחסן בית מרכזים- היסוד 5-

סקר ובקרת ציוד

מס'	מיקום העמדה	סוג המטפה	מס' סידורי	יצר
1	כניסה ליד רכזת	PC/6	01326	הדיי
2	לפני עלייה למשרדים- מחס	PC/6	00734	הדיי
3	התחלת מדפים צד שמאל	PC/6	01033	הדיי
4	מחסן קטן צד ימין	PC/6	02502	הדיי
5	מחסן קטן ליד מדרגות	PC/6	02413	הדיי
6	משרדים למעלה	PC/6	00634	הדיי
7	מחסן גדול צד שמאל לפני	PC/6	01146	הדיי
8	מחסן גדול מתחת למדרגו	PC/6	01105	הדיי
9				
10				

כיום:

כיום כל פעולה מתבצעת בתוכנה שונה ונדרשת התערבות אנושית להצלבת הנתונים והפקת הדוחות הנדרשים

BARNEA
מערכות וציוד לכיבוי אש

PARAGON
פתרונות כוללים למערכות ומשאבות

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

ע"י שימוש באפליקציה:

בניגוד למצב הנוכחי היום, בסגירת הביקור מופק דוח באופן אוטומטי ותוך שניות ספורות דוח מסכם המציג את כל הציוד שנבדק כולל ליקויים/ חריגות שנמצאו, אישור תקינות והצעת מחיר. הדוח נשלח בלחיצת כפתור ללקוח

טופס P-10 מהדורה 1

ברקוד

שם הלקוח : 911 אופנה בע"מ

כתובת האתר : בית מרכזים- תל אביב

שם הבודק : יניב כץ

תאריך : 21/05/15

PARAGON

מס'	מיקום עמדה	שם שאלון	שם ברקוד	סוג המטפה	יצרן	משקל	המטפה מותקן כנדרש עפ תקן	משקל מטפה	תוקף בדיקת לחץ	בדיקת שש שנתי	לחץ מטפה	מטפה משייך לעמדת כיבוי	סיכום מטפה	גלגלון	ברז שריפה "2	ברז שריפה "3	זרנוק "1 2	תוקף זרנוק 1	זרנוק "2 2	תוקף זרנוק 2	מזנק "2
1	בכניסה	מטפה כיבוי מטלטל	01326	PC/6	הדייקן	6	כן	תקין	2027	2021	תקין	כן	תקין								
2		עמדת כיבוי	גלגלון											גלגלון- פסול	לא רלוונט'	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי	לא רלוונטי
3		עמדת כיבוי	עמדה											עמדת כיבוי	תקין	לא רלוונטי	לא תקין	2015	לא תקין	2015	תקין
4																					
5																					תקין
6																					תקין
7																					
8																					
9		מטפה כיבוי מטלטל	01105		הדייקן	6	כן	תקין	2027	2021	תקין	כן	תקין								
10		מטפה כיבוי מטלטל	01326	PC/6	להבות		בלתי נגיש		2017	2013			לא תקין מחכה לאישור לקוח								

דוח ליקויים

מזהה ברקוד	שם ברקוד	שאלה	תשובה חריגה	מזהה ביקור	תאריך התחלה	תאריך סיום	שם אתר	דווח על ידי
167138	01326	המטפה מותקן כנדרש עפ תקן	בלתי נגיש	203881	13/07/2015 13:13	13/07/2015 13:15	סקר ובקרת ציוד כיבוי אש	יניב
167138	01326	בדיקת שש שנתי	2013	203881	13/07/2015 13:13	13/07/2015 13:15	סקר ובקרת ציוד כיבוי אש	יניב
167138	01326	סיכום מטפה	לא תקין מחכה לאישור לקוח	203881	13/07/2015 13:13	13/07/2015 13:15	סקר ובקרת ציוד כיבוי אש	יניב

BARNEA

PARAGON

אפליקציה לניהול מערך כיבוי אש

סיום

BARNEA
מערכות וציוד לכיבוי אש

PARAGON
פתרונות כוללים למערכות ומשאבות